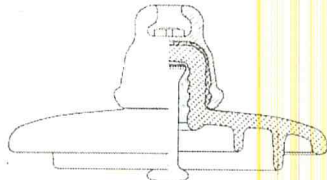


Приложение №4  
к Тендерной документации,  
утвержденной приказом  
Генерального директора ТОО «УранЭнерго»  
№ 05-09/84 от « 16 » мая 2020 года

**Техническое задание**

по закупке (поставке) товара: «Линейный подвесной стеклянный изолятор типа ПС-70Е»

№ п/п	Основные технические характеристики		
1	Условное обозначение	ПС70Е	
2	Тип замка в соединении изолятора по ГОСТ 12253-88	Шплинтовой (V)	
3	Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН	70	
4	Минимальная прочность остатка, кН	56	
5	Диаметр изоляционной детали, D, мм	255	
6	Строительная высота, Н, мм	127	
7	Номинальная длина пути утечки, мм	320	
8	Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396-93, МЭК 120-84	16	
9	Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ	130	
10	Выдерживаемое напряжение 50Гц (сухое)	70	
11	Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ	40 - 110	
12	Выдерживаемое импульсное напряжение, сухое	100/100	
13	Номинальное напряжение при допустимом уровне радиопомех, кВ	ДБ	60
		кВ	20
		ДБ	86
		кВ	25
14	Масса кг, не более	3,6	
15	ГОСТ	6490-93	
16	Исполнение УХЛ1	ГОСТ 15150	
17	ТУ	3493-222-76935199-2009	
18	МЭК	60383	
19	Количество	4 618 штук	
20	Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания договора	
21.	Схемное обозначение	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">127</span>  </div> <p style="text-align: center;">255</p>	

Генеральный директор



Искаков Д.М.