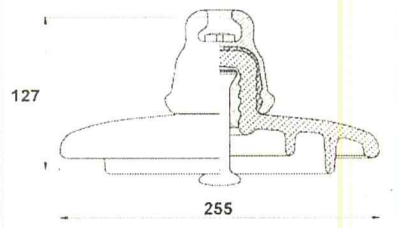


**Приложение №4**  
к Тендерной документации,  
утвержденной приказом  
Генерального директора ТОО «Уранэнерго»  
№ 05-02/66 от « 16 » апреля 2020 года

**Техническое задание**

по закупке (поставке) товара: «Линейный подвесной стеклянный изолятор типа ПС-70Е»

№ п/п	Основные технические характеристики	
1	Условное обозначение	ПС70Е
2	Тип замка в соединении изолятора по ГОСТ 12253-88	Шплинтовой (V)
3	Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН	70
4	Минимальная прочность остатка, кН	56
5	Диаметр изоляционной детали, D, мм	255
6	Строительная высота, Н, мм	127
7	Номинальная длина пути утечки, мм	320
8	Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396-93, МЭК 120-84	16
9	Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ	130
10	Выдерживаемое напряжение 50Гц (сухое)	70
11	Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ	40 - 110
12	Выдерживаемое импульсное напряжение, сухое	100/100
13	Номинальное напряжение при допустимом уровне радиопомех, кВ	Д6 кВ            60
		кВ            20
		Д6 кВ            86
		кВ            25
14	Масса кг, не более	3,6
15	ГОСТ	6490-93
16	Исполнение УХЛ1	ГОСТ 15150
17	ТУ	3493-222-76935199-2009
18	МЭК	60383
19	Количество	4 618 штук
20	Срок поставки	45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания договора
21.	Схемное обозначение	

Генеральный директор



Искаков Д.М.